


DOM KULTURY

BIBLIOTEKA

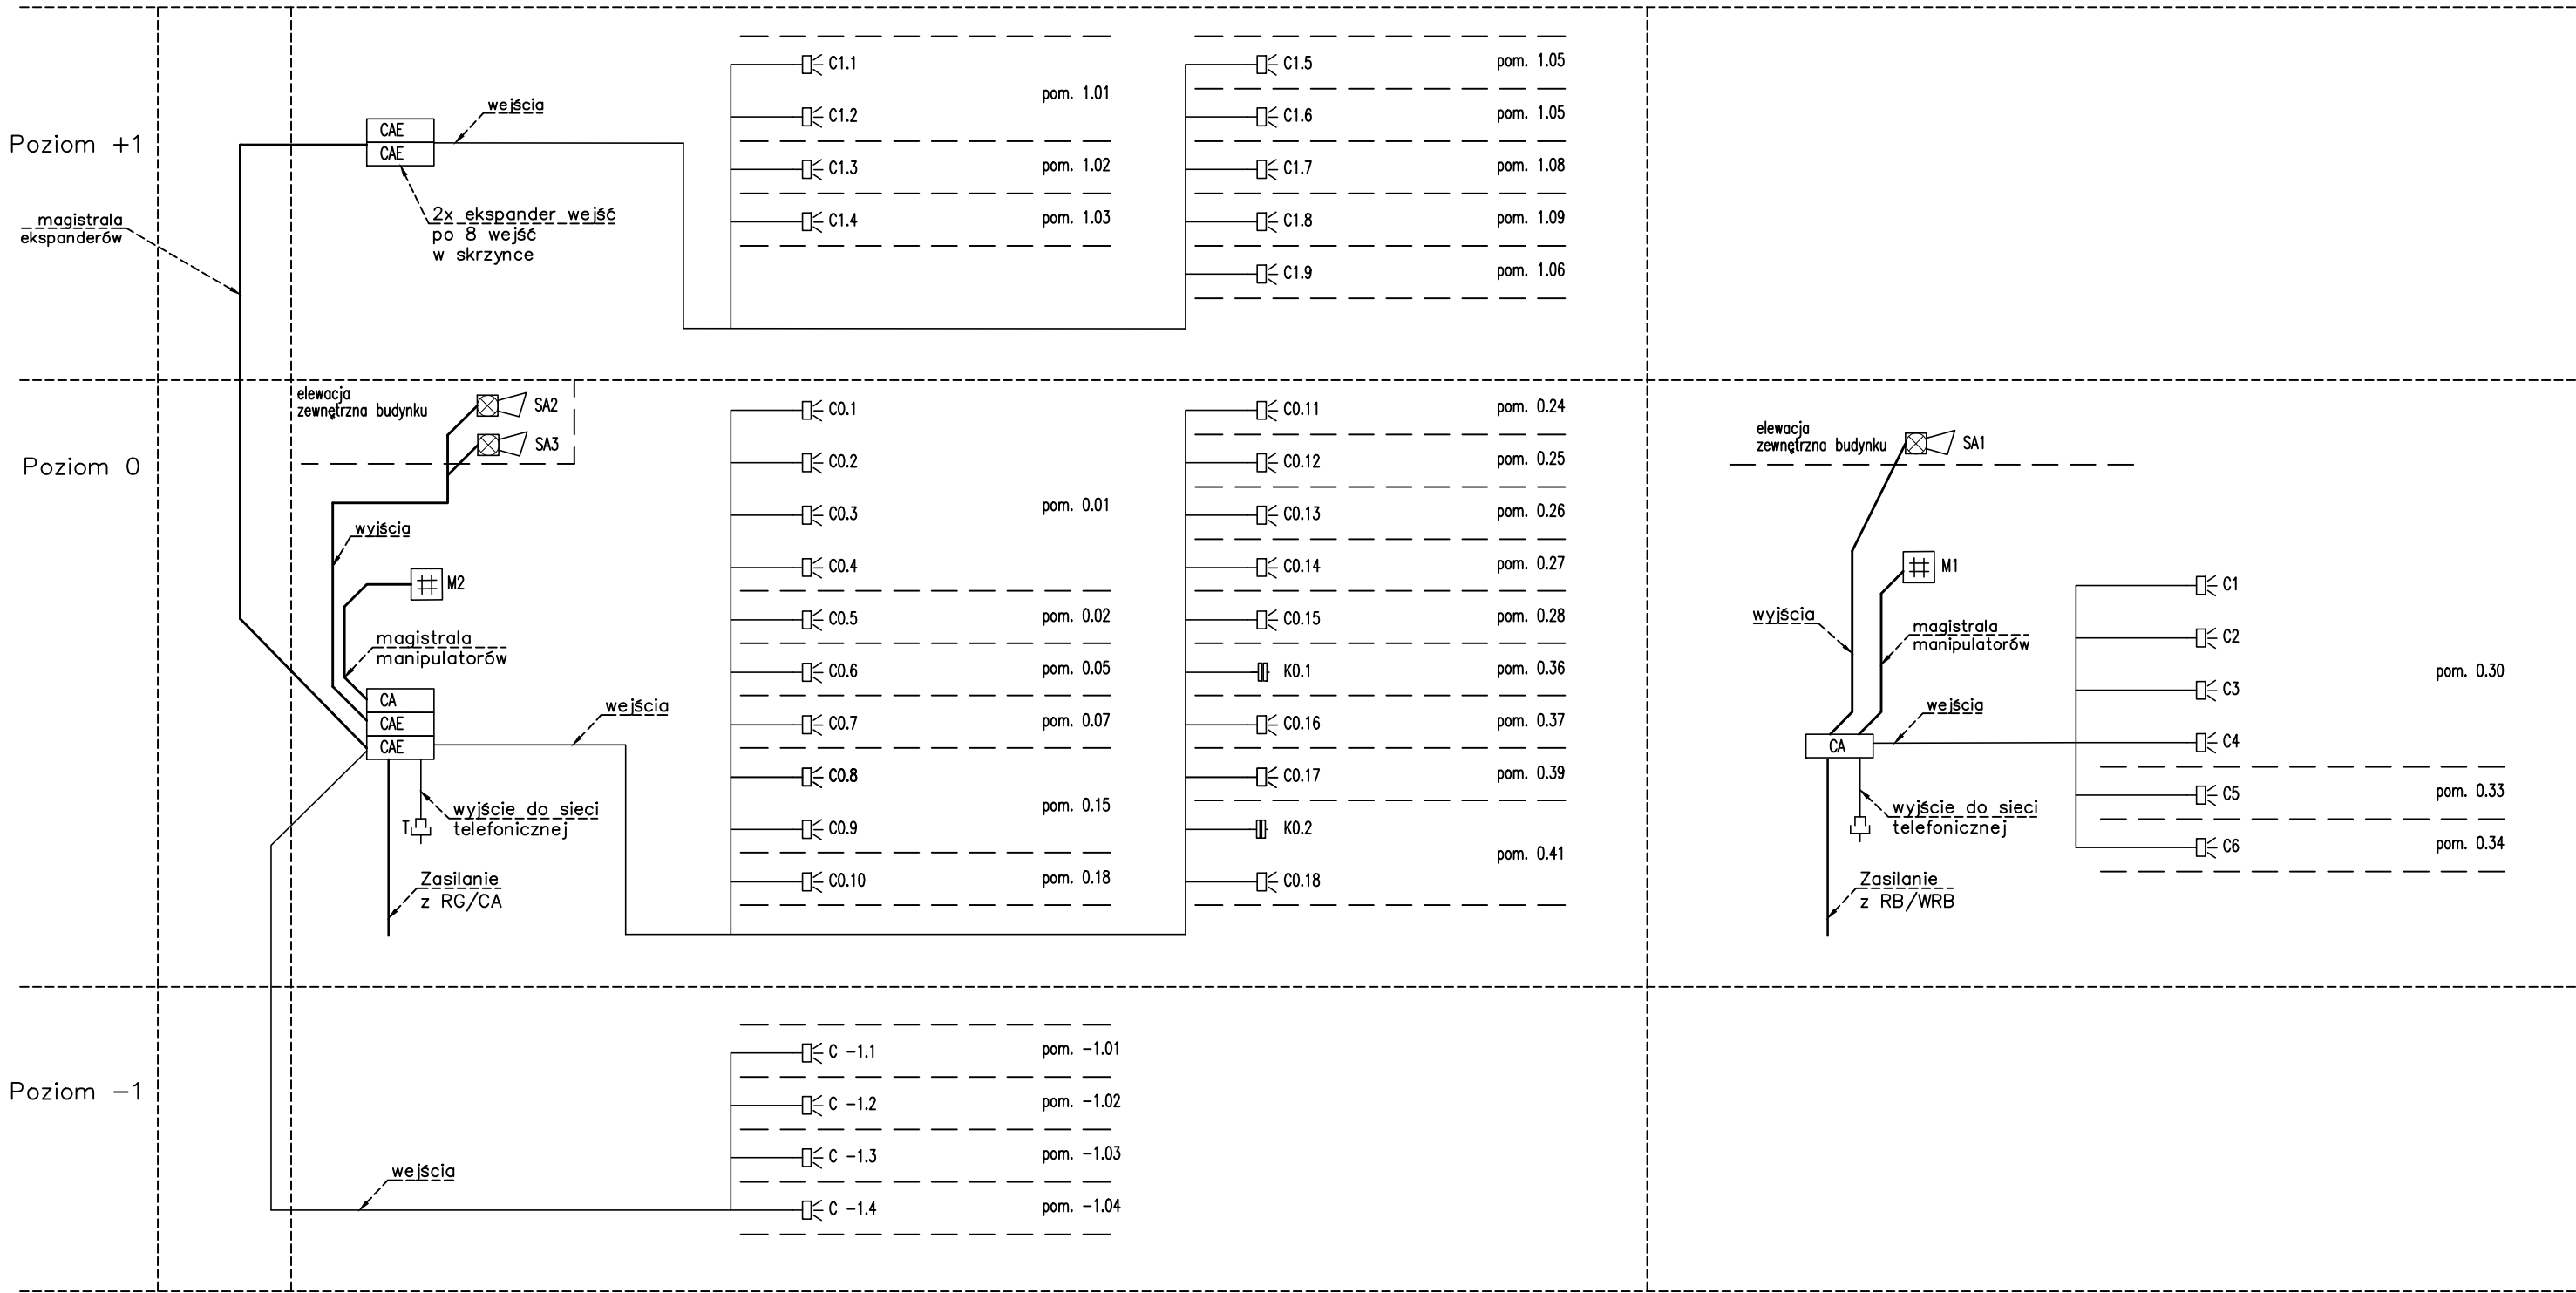

Podłączenia elementów instalacji alarmowej (czujniki alarmowe, sygnalizatory optyczno – akustyczne, ekspandery, manipulatory) wykonać zgodnie z zaleceniami i opisem technicznym producenta.

LEGENDA:

- |— K czujnik alarmowy kontaktronowy
—|— C czujnik alarmowy PIR
—|— M manipulator LCD z klawiaturą
—|— SA sygnalizator optyczno–akustyczny
CA centrala alarmowa (16 wejść) w obudowie z zasilaczem i akumulatorem 12V 17Ah
CAE ekspander wejść centrali alarmowej (8 wejść)
—|— T gniazdo instalacji telefonicznej
—— YTDY 4x0,5
—— YTDY 6x0,5
—— Kabel YDYzo 3x2,5

"P&M" PROJEKT mgr inż. arch. Przemysław Płowecki, 42-200 Częstochowa, ul. Waszyngtona 24/3, tel/fax. 34 365 11 60, tel. kom. 888 484 484, www.pmpprojekt.com

Inwestor:	Gmina Łochów Gmina Łochów Al. Pokoju 75, 07-130 Łochów Miejski i Gminny Ośrodek Kultury			
Nazwa i adres obiektu bud.	ul. 1 maja 22; 07-130 Łochów; działka nr. 2519, obręb: Miasto Łochów - 143305_4.0001, jednostka ewidencyjna Miasto Łochów - 143305_4			
Temat zadania projektowego:	Projekt budowlany przebudowy budynku Miejskiego i Gminnego Ośrodka Kultury w Łochowie			
Przedmiot rysunku:	SCHEMAT INSTALACJI ALARMOWEJ		Branża:	Rys. nr
Projektant:	mgr inż. Grzegorz Drelich	SLK/0605/POOE/04	elektryczna	E-13
Sprawdzający:	mgr inż. Jan Kostrzanowski	UAN-VIII-7342/156/94	elektryczna	
PROJEKT SPORZĄDZONO PRZY UŻYCIU LICENCJOWANEGO OPROGRAMOWANIA ARCHITEKTONICZNEGO ArchiTechPC nr seryjny 03055749182, SoftCAD3D nr seryjny 03055901902, ArchiCad nr licencji 6-5114266, 6-5063383, 6-5147463 PRAWA AUTORSKIE ZASTRZEŻONE - WYKORZYSTYWANIE I POWIĘLANIE BEZ ZGODY AUTORÓW ZABRONIONE				Data: 01.2016 Str: 67